


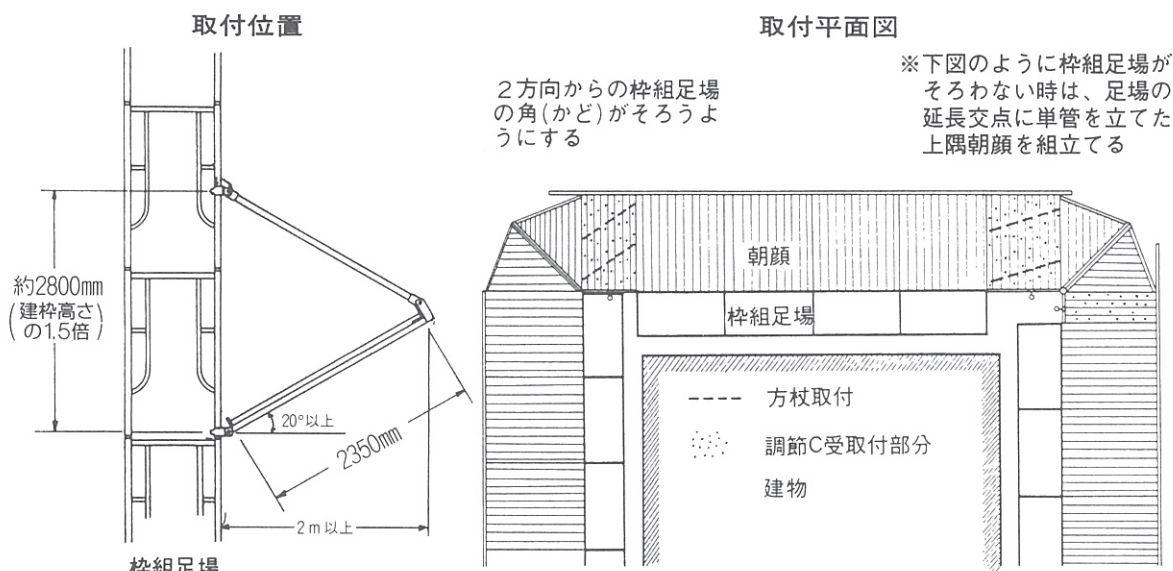


アサガオ


- アサガオの設置高さは、高さ10m以上では1段以上、高さ20m以上では2段以上設ける。一般には、高さ4～5mの箇所に1段目を設け、2段目以降は、下段のアサガオから10mより低い間隔に設けることが望ましい。
- アサガオの突き出し長さ（水平距離）は2m以上とし、水平面に対する傾きは20°以上とする。

単管足場に使用される場合

- 建地のスパンを1,829mmとってください。
- 取付クランプは兼用クランプとなっております。

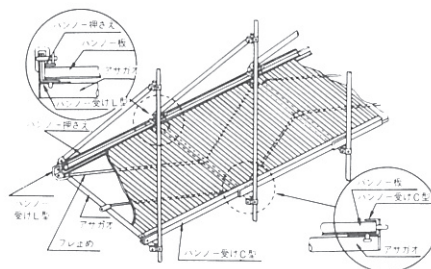


品 番	品 名	形 状・寸 法	重 量	1スパン当数量(1,829mm)
A2350	アサガオ		15.6kg	○1スパン単独の場合2本 ○連続する場合はスパン数+1本
A2006A	ハンソー受け L 型		5.26kg	1本
A2006B	ハンソー 押 さ え		3.8kg	1本
A2006D	ハンソー受け C 型		5.8kg	1本
A2306C	フレ 止 め		2.1kg	2本
BB623	ハンソー板		12.2kg	6.1枚

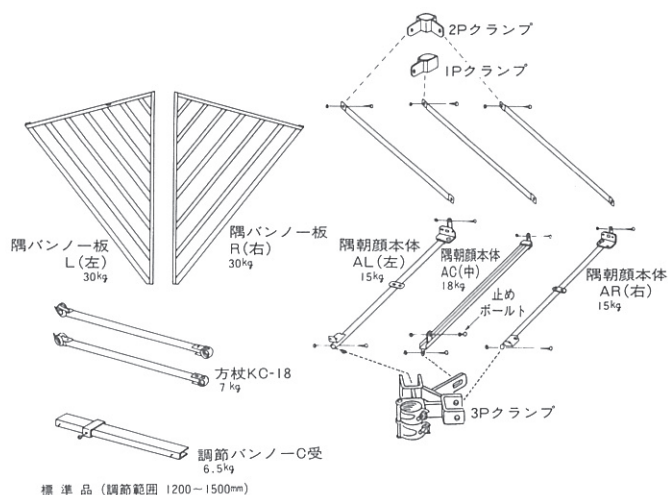


品番	品名	重量kg
L	隅バンノー板 (左)	30.0
R	隅バンノー板 (右)	30.0
AL	隅アサガオ本体 (左)	15.0
AC	隅アサガオ本体 (中)	18.0
AR	隅アサガオ本体 (右)	15.0
1P	1 P ク ラ ンプ	0.6
2P	2 P ク ラ ンプ	1.0
3P	3 P ク ラ ンプ	1.4
KC18	方 杖	7.0
C	調節バンノーC受	6.5

1

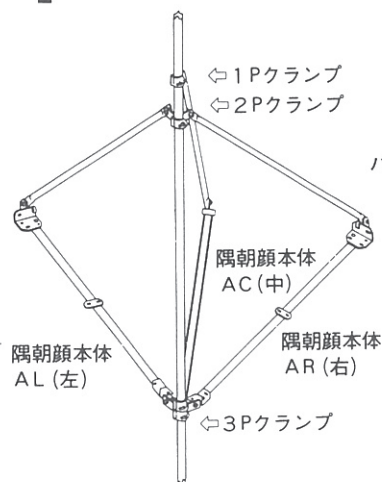


1P・2P及び3Pクランプを建枠に取り付ける。
次に隅朝顔本体AL(左)・AC(中)・AR(右)を
各クランプにボールナットで取り付ける。

2

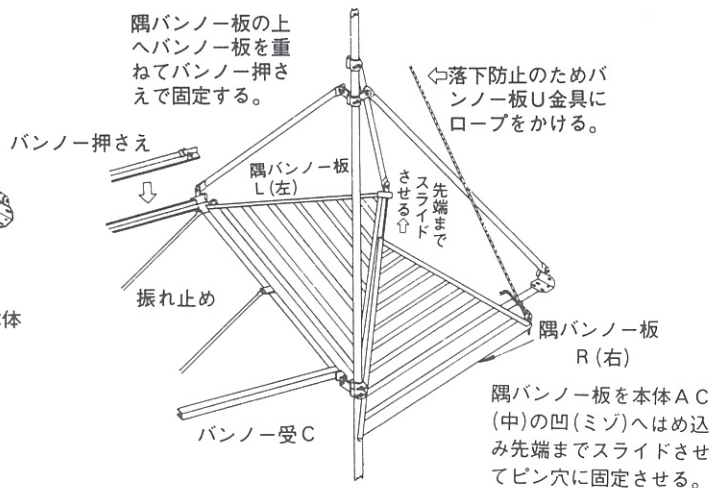


朝顔振れ止めで隅朝顔本体AL(左)又はAR(右)を固定した後、隅バンノー板をスライドさせてピン穴に固定する。

隅バンノー板

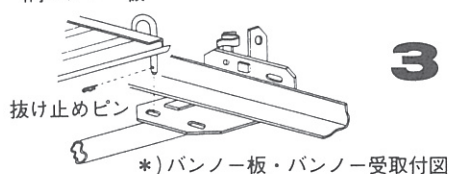

3


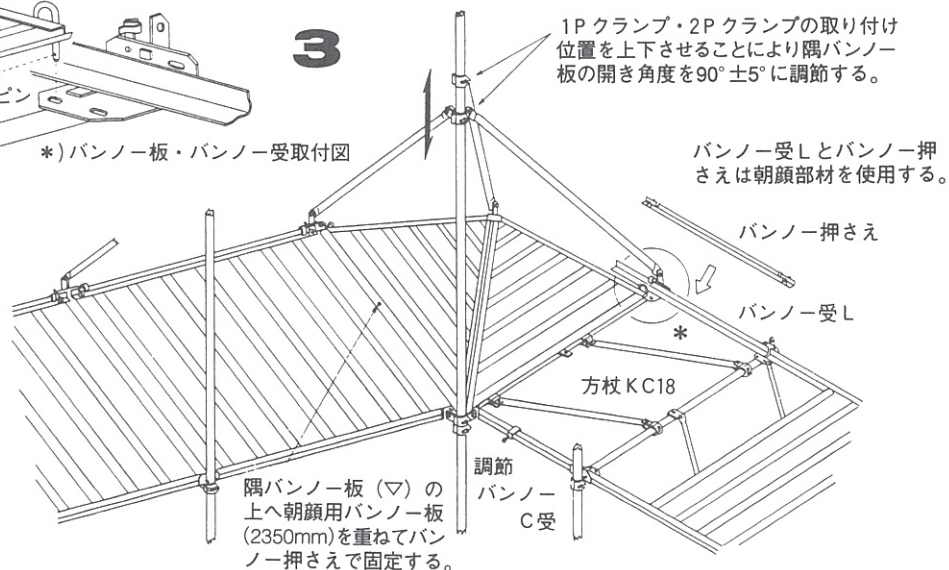


調節バンノーC受使用空間は方杖KC18を2本取り付け振れ止めの働きをさせる。

S K ア サ ガ オ
組立構成図

1. S K アサガオの受け底を所程位置に架設した時、標準枠組足場2段相当分の面積展開となります。但し、アサガオ主材及び斜材（支持パイプ）の取付場所は標準枠1段の範囲であり、枠の上・下接続部（建枠の横地部につける）に各専用金具をセットして固定します。
2. 解体作業はアサガオ全体を足場側に引き起こし、足場内から、組立時の逆の手順で行います。まずコーナー部、続いて直線部の順序です。

取付断面図

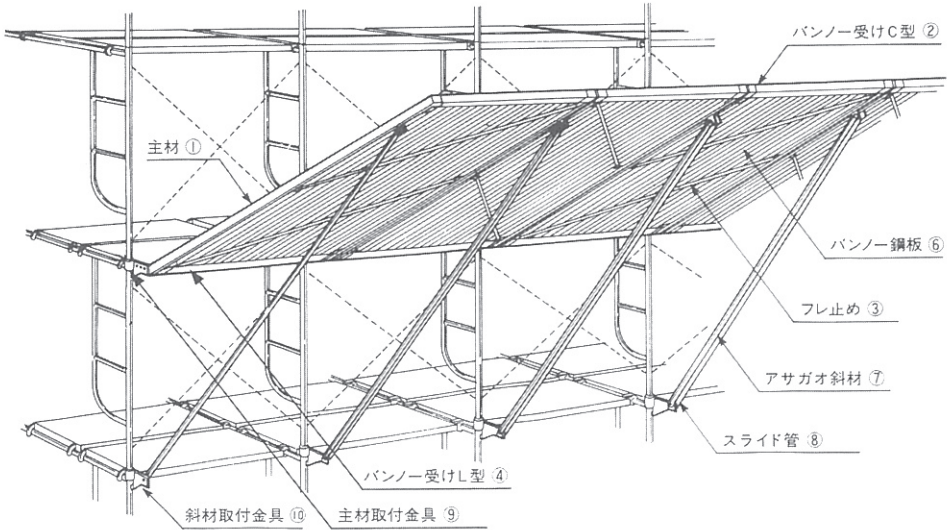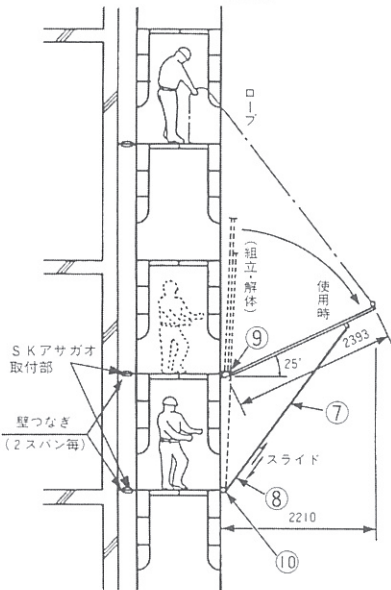

1. 直線部部材数量(1スパン当り)

No.	品 名	数量	備 考
①	アサガオ主材	各1	左用・右用有り
②	バンノー受けC型	1	
③	フレ止め	2	グラビティロック付
④	バンノー受けL型	1	
⑤	バンノー押え	1	
⑥	バンノー鋼板	6	
⑦	アサガオ斜材	2	
⑧	スライド管	2	
⑨	主材取付金具	1	
⑩	斜材取付金具	1	




重量(1スパン当り)
スパン 1829mm 125.9kg(107.3kg)
スパン 1800mm 125.5kg(107.0kg)
〔 〕内は、バンノーII型t=1.6を使用した場合

付記事項・諸件

- (1)使用上の御注意
S K アサガオ取付部は、必ず2スパン毎に壁つなぎを取って下さい。
- (2)特寸規格スパン
1829・1800の標準スパンの他に1500・1200・900の特寸サイズもあります。但し、特注生産となります。
- (3)仕様の変更
安全・機能上の考慮から部材の仕様等につき変更を行なうことがあります。
- (4)工業所有権等
S K アサガオは仮設工業会認定基準にもとずく、強度試験に合格した安全推奨品であり、構造・機能を含め2件の工業所有権出願がなされています。

部 材 表 1. 直線部

① アサガオ主材	② バンノー受けC型	③ フレ止め
 左用 OA-2390L 7.5kg 右用 OA-2390R 7.5kg	 スパン1829 L=1703 OA-2306D 5.0kg スパン1800 L=1674 OA-2318D 4.9kg	 スパン1829 L=2027 OA-2306C 2.7kg スパン1800 L=2003 OA-2318C 2.7kg
④ バンノー受けL型	⑤ バンノー押え	⑥ バンノー鋼板
 スパン1829 L=1703 OA-2306A 6.7kg スパン1800 L=1674 OA-2318A 6.6kg	 スパン1829 L=1719 OA-2306B 4.4kg スパン1800 L=1690 OA-2318B 4.4kg	 t=1.2 BB-223 9.1kg t=1.6 BB-623 12.2kg
⑦ アサガオ斜材	⑧ スライド管	⑨ 主材取付金具 ⑩ 斜材取付金具
 OA-3000S 5.4kg	 OA-08S 1.2kg	 OA-UK 1.4kg OA-PK 1.2kg

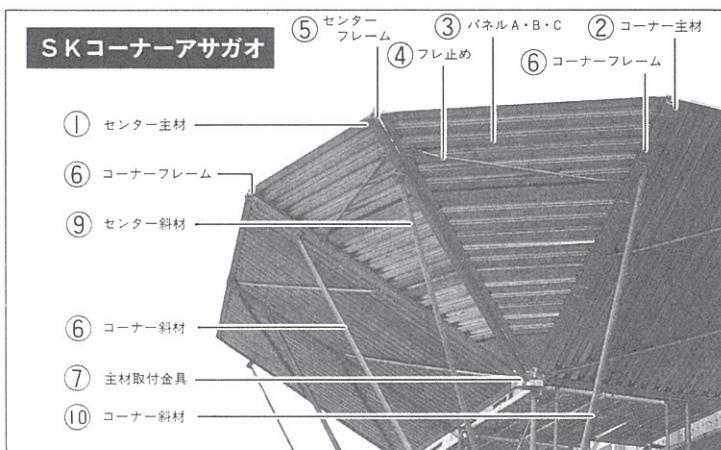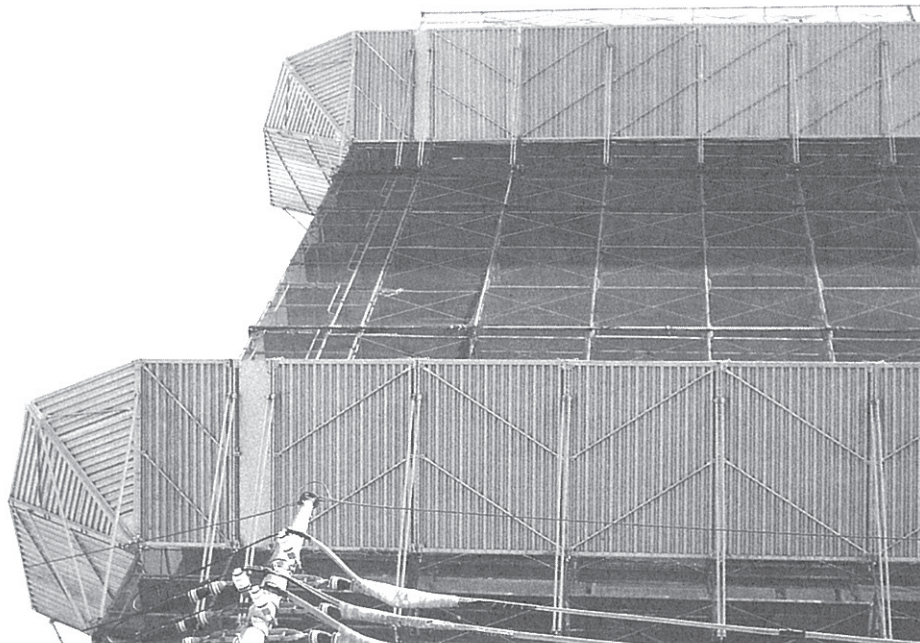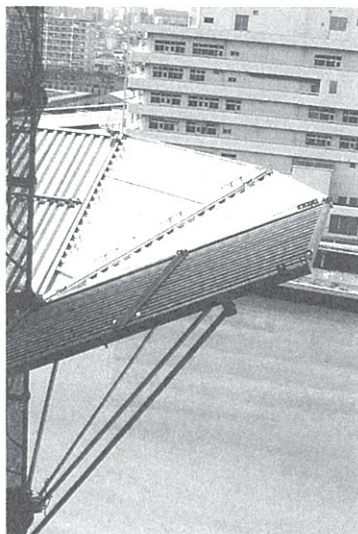

2. コーナー部材数量(1セット当り)

No.	品 名	数量	備 考
①	センター主材	1	
②	コーナー主材	各1	左用・右用有り
③	パ ネ ル	各2	A・B・C有り
④	フ レ 止 め	2	グラビティロック付
⑤	センターフレーム	各1	左用・右用有り
⑥	コーナーフレーム	各1	左用・右用有り
⑦	主材取付金具	1	
⑧	斜材取付金具	1	
⑨	センター斜材	1	
⑩	コーナー斜材	2	
⑪	センタースライド管	1	
⑫	コーナースライド管	2	

重量(1セット当り) 144.2kg

2. コーナー部

① センター主材	② コーナー主材	③ パネルA・B・C	④ フレ止め
OAC-2380 9.7kg	左用 OAC-2390L 10.1kg 右用 OAC-2390R 10.1kg	パネル A L=735 OAC-207A 4.8kg パネル B L=1185 OAC-211B 8.7kg パネル C L=1635 OAC-216C 12.8kg	OAC-23C 1.3kg
⑤ センターフレーム	⑥ コーナーフレーム	⑦ 主材取付金具	⑧ 斜材取付金具
左用 OAC-23EL 5.6kg 右用 OAC-23ER 5.6kg	左用 OAC-23FL 7.0kg 右用 OAC-23FR 7.0kg	OAC-UK 4.2kg	OAC-PK 2.9kg
⑨ センター斜材	⑩ コーナー斜材	⑪ センタースライド管	⑫ コーナースライド管
OA-3000S 5.4kg	OAC-2980S 7.1kg	OAC-09S 1.2kg	OAC-08S 1.8kg